

令和7年6月4日貝島町公民館消防設備点検報告書

掲題の件、実施されましたので報告いたします。

- 1 日時** 令和7年6月4日(水) 13:30~14:30
- 2 場所** 貝島町公民館
- 3 参加者、機関** 大河原幾雄商店 渡辺さん
貝島町自治会 上田
- 4 内容** 以下の内容で貝島町公民館の消防設備点検を実施しました。

消火器の点検

清掃、使用期限、圧力測定をしていただいた。問題なし

非常ベルの点検

中にあるバッテリーが容量が無くなっているため電池の交換の必要がある。

誘導灯の点検

内蔵されている照明管が機能していないので交換する必要がある。型式が古いので交換部品が無ければ、誘導灯ごと交換する必要がある。


絶縁の確認

消防機器に高い電圧をかけて、機器や、途中の電線から電気が漏れないか(漏電)確認する。今回は異常なし。

避難ハンゴの確認

避難ハンゴは、おろすところは、壁になっている方が望ましい。その方が実際に降りるとき、ハンゴがふらふらせず、バランスを取りやすい。

5 写真など

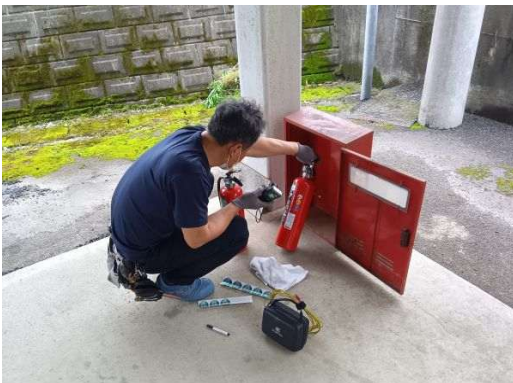

1 * 消火器の点検



2 * 非常ベルの確認



3 * 誘導灯の確認




4 * 絶縁の確認



5 * 避難ハシゴ1



6 * 避難ハシゴ2

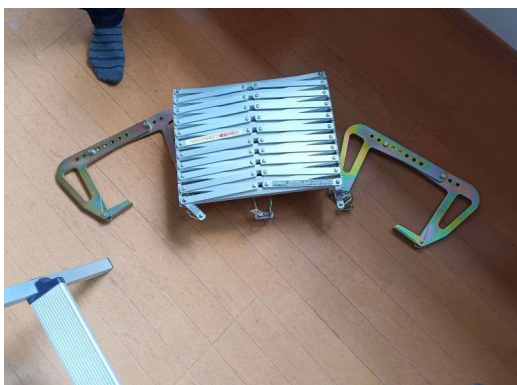

7 * 避難ハシゴ3



8 * 避難ハシゴ4

以上